
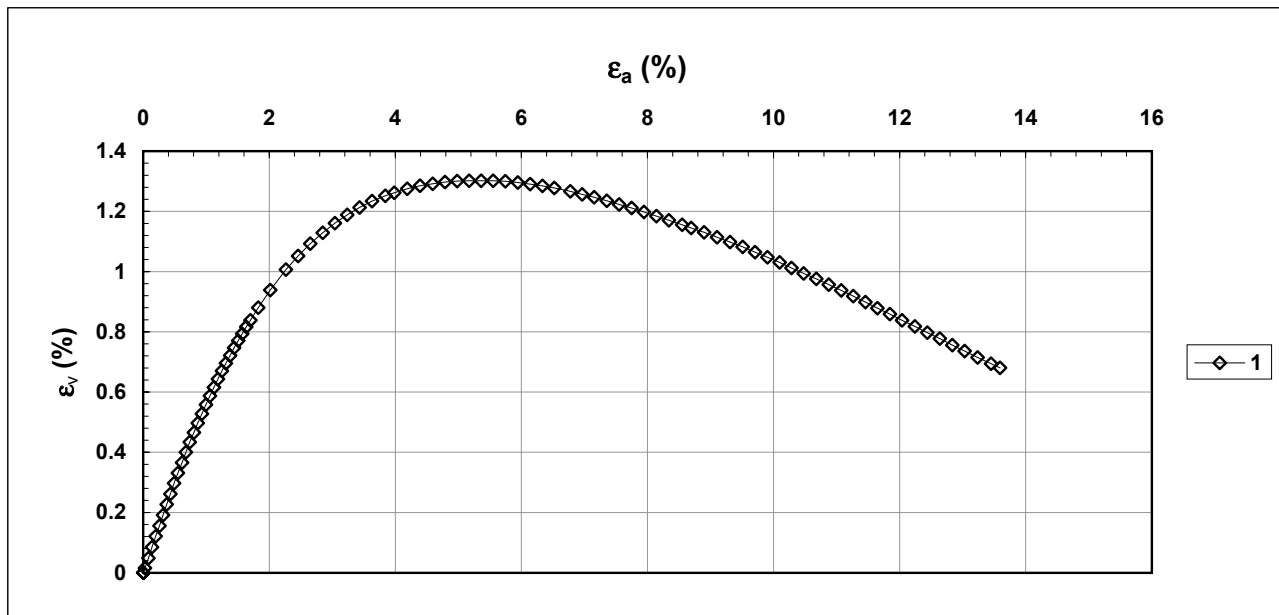


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S10PZ
Campione:	CI2
Profondità prova [m]:	34.5m - 34.6m
Prova:	Tx CID
Provino:	1
Data prova:	24/04/04

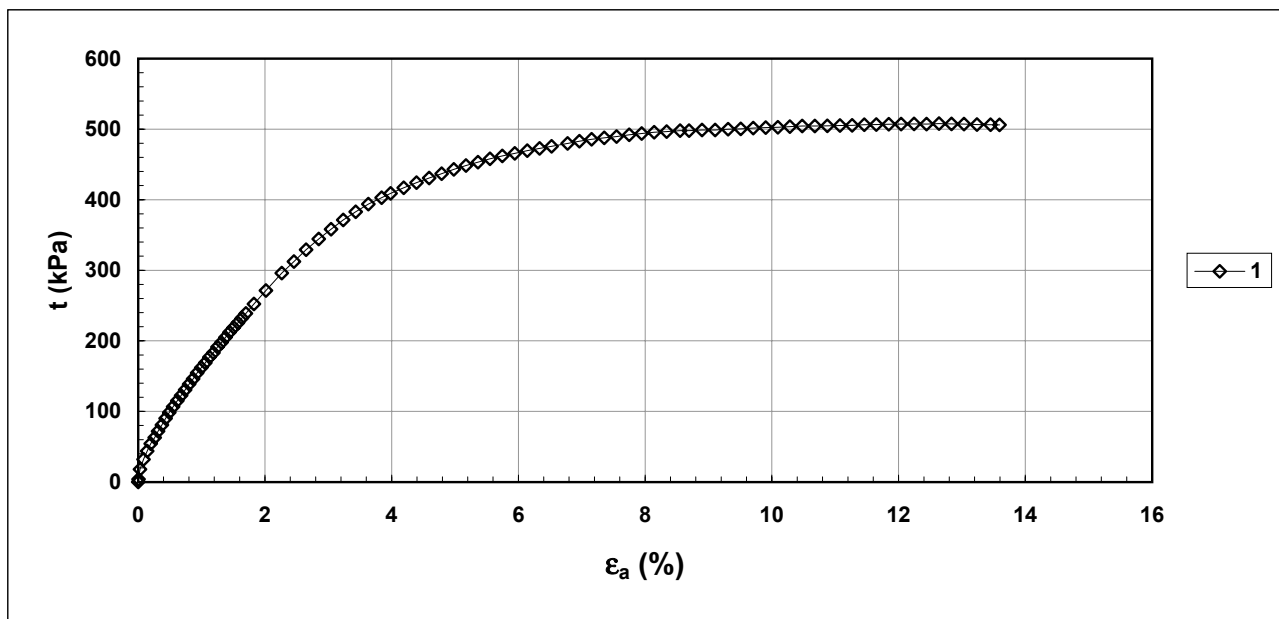

Note:	Criterio di rottura = t_{max}
--------------	---------------------------------