


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S2
Campione:	CRF
Profondità prova [m]:	31.9 - 32.2
Prova:	Gr 1
Data prova:	26/04/04

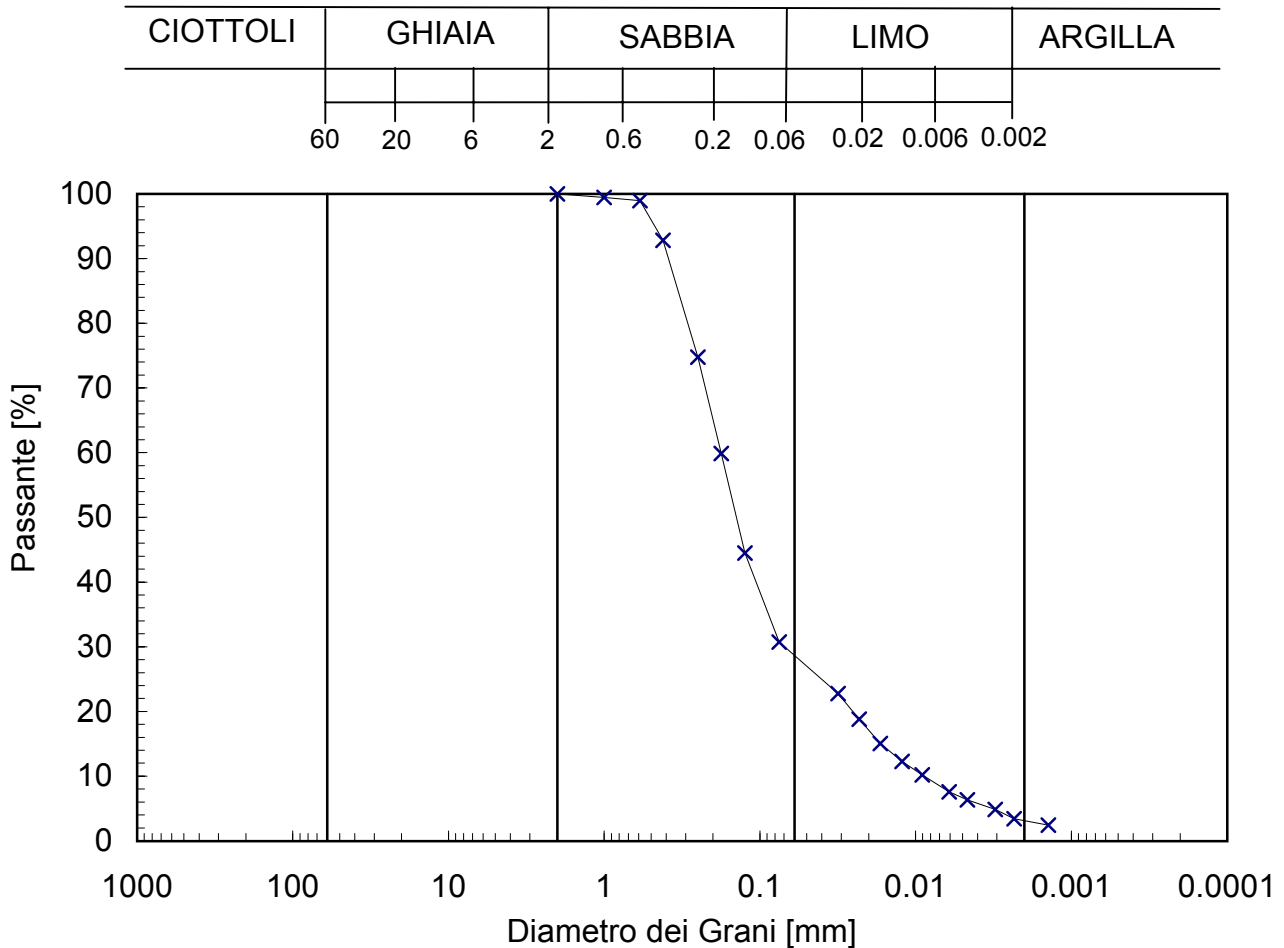

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	31.90	32.20	400.85	VIA UMIDA	31	-	-	71	26	3	1.8.E-01	1.4.E-01	8.8.E-03

NOTE: