


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: \_\_\_\_\_

N° verbale di accettazione: \_\_\_\_\_

<b>Committente:</b>	<b>FONDAZIONE CNAO</b>
<b>Cantiere:</b>	<b>PAVIA</b>
<b>Sondaggio:</b>	<b>S1</b>
<b>Campione:</b>	<b>CI1</b>
<b>Profondità prova [m]:</b>	<b>10.57 - 10.61</b>
<b>Prova:</b>	<b>Gr 1</b>
<b>Data prova:</b>	<b>14/04/04</b>

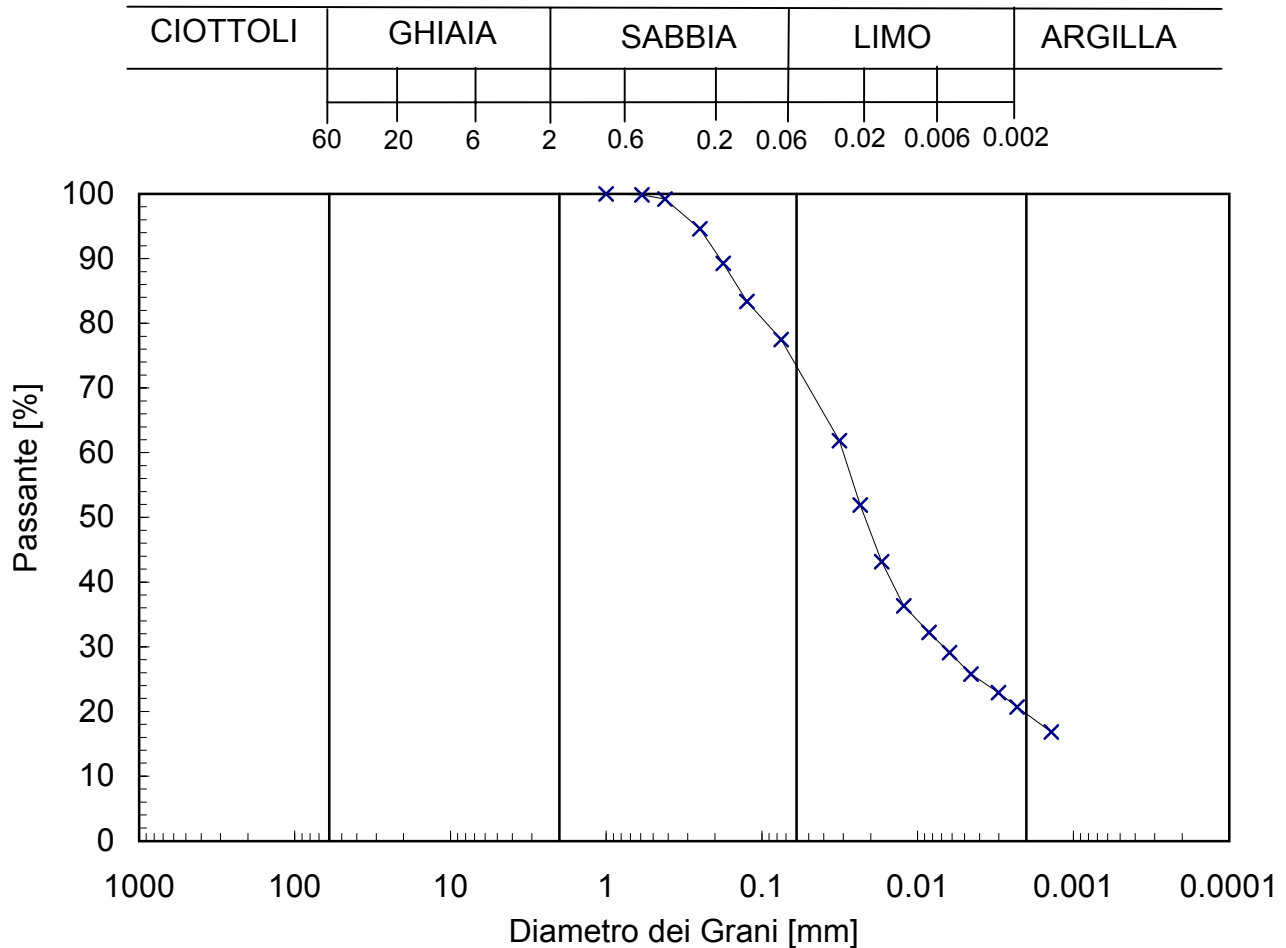

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D <sub>60</sub>	D <sub>50</sub>	D <sub>10</sub>
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	10.57	10.61	427.91	VIA UMIDA	77	-	-	27	54	20	3.0.E-02	2.2.E-02	5.6.E-04

NOTE: