


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S5
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	12.12 - 12.22
Prova:	Gr 1
Data prova:	07/04/04

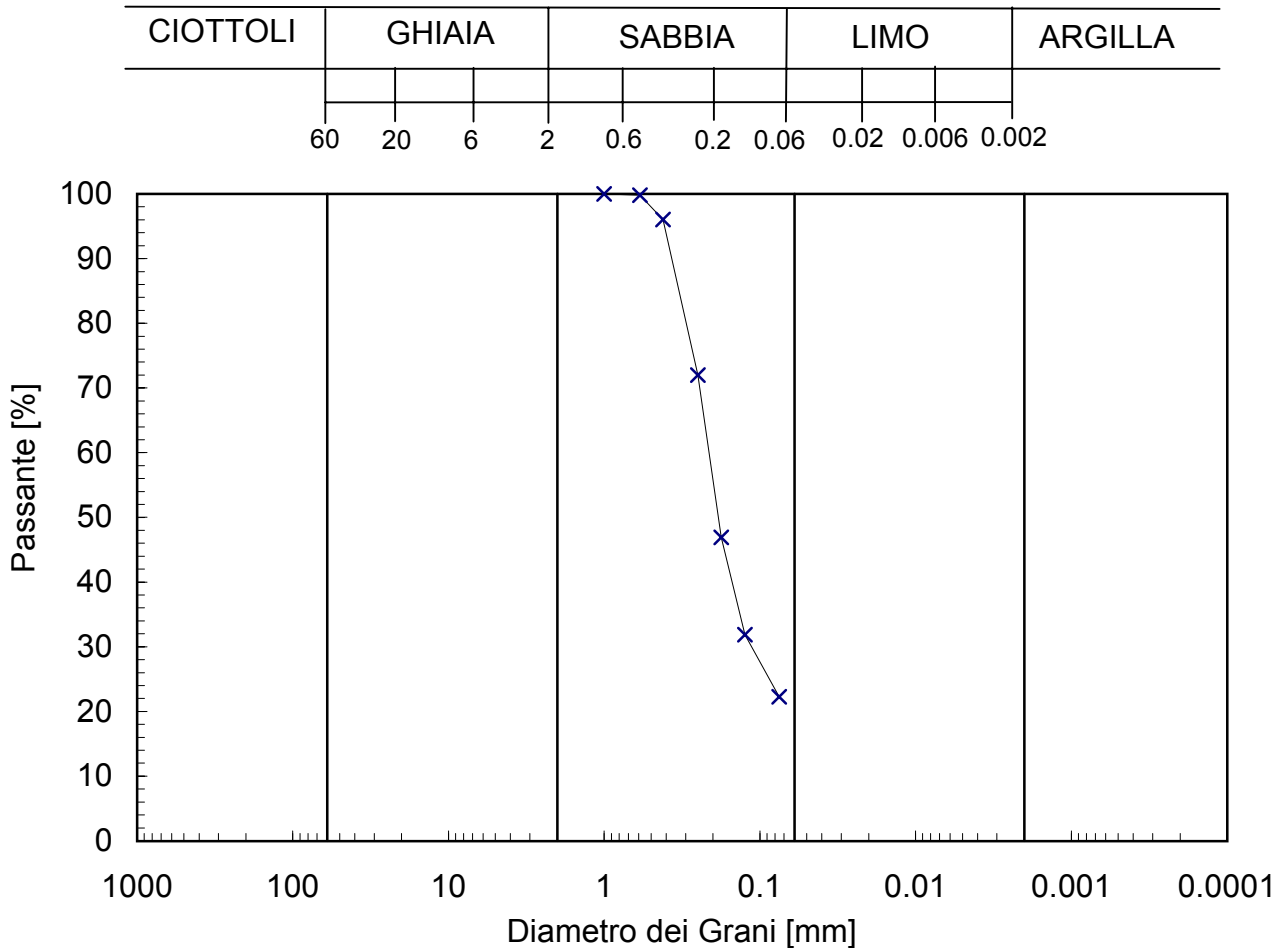

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	12.12	12.22	613.17	VIA UMIDA	22	-	-	82	18*	0*	2.1.E-01	1.8.E-01	3.9.E-02

NOTE:

Non si esegue l'aerometria .