
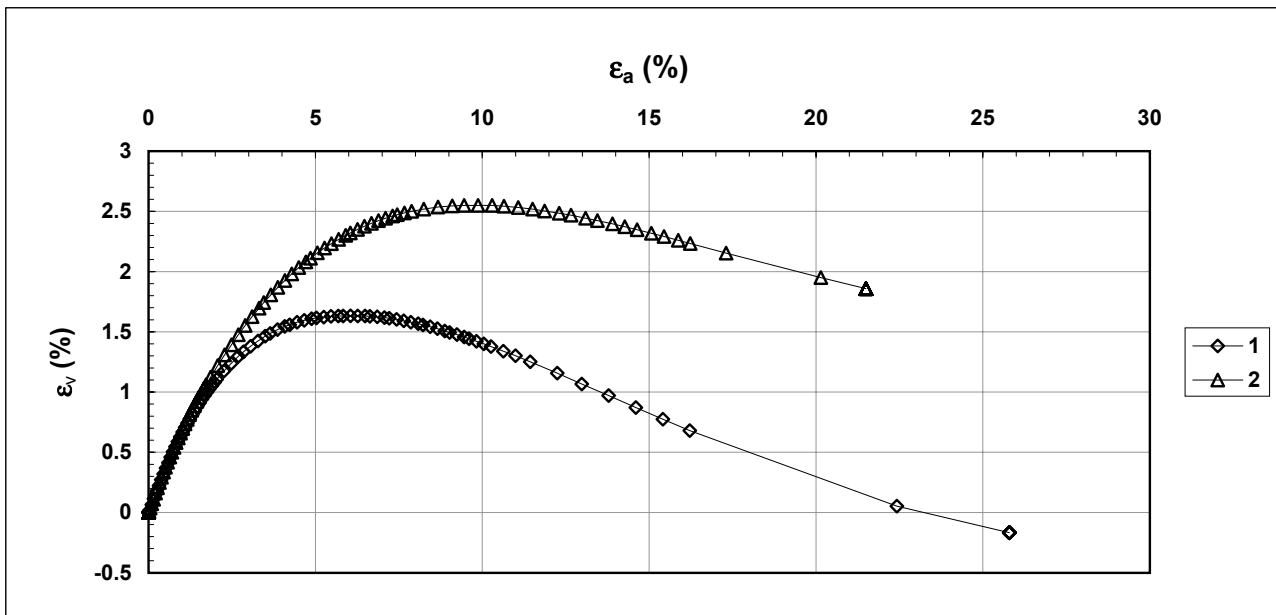


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S7
Campione:	CI3
Profondità prova [m]:	34.73m - 34.81m
Prova:	Tx CID
Provino:	1 2
Data prova:	22/04/04

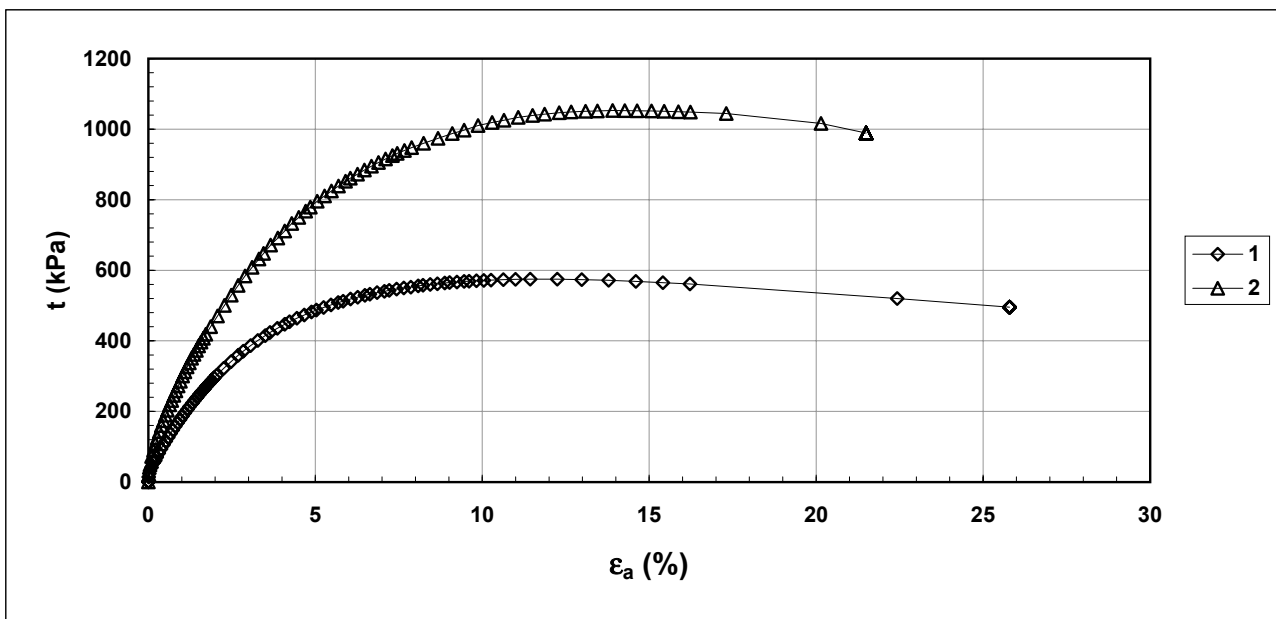

Note:	Criterio di rottura = t_{max}
--------------	---------------------------------