


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S10PZ
Campione:	CI2
Profondità prova [m]:	34.5 - 34.6
Prova:	Gr 1
Data prova:	27/04/04

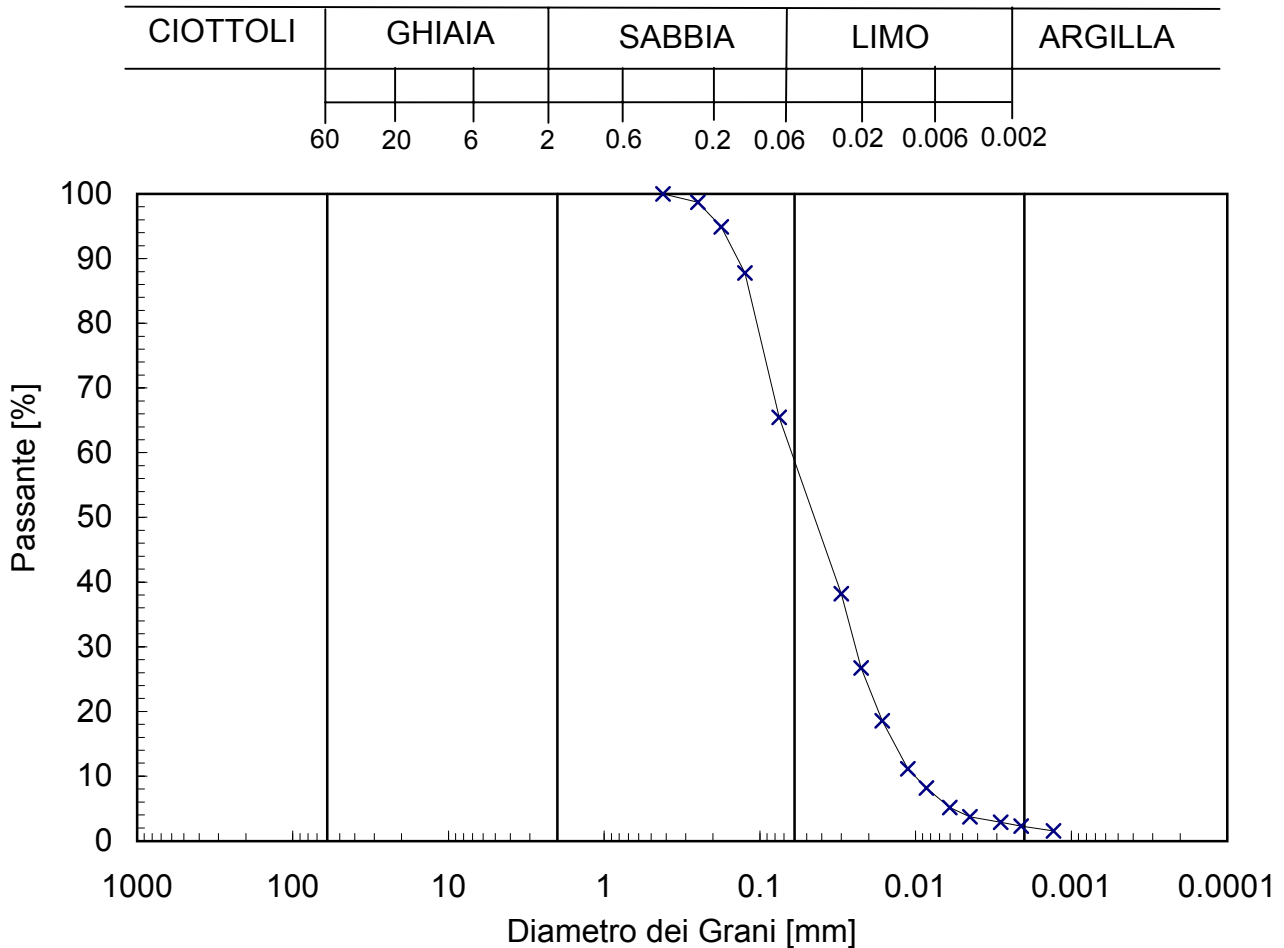

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	34.50	34.60	272.48	VIA UMIDA	65	-	-	41	57	2	6.2.E-02	4.5.E-02	1.0.E-02

NOTE: