


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: \_\_\_\_\_

N° verbale di accettazione: \_\_\_\_\_

<b>Committente:</b>	<b>FONDAZIONE CNAO</b>
<b>Cantiere:</b>	<b>PAVIA</b>
<b>Sondaggio:</b>	<b>S2</b>
<b>Campione:</b>	<b>CI3</b>
<b>Profondità prova [m]:</b>	<b>33.9 - 34</b>
<b>Prova:</b>	<b>Gr 1</b>
<b>Data prova:</b>	<b>19/04/04</b>

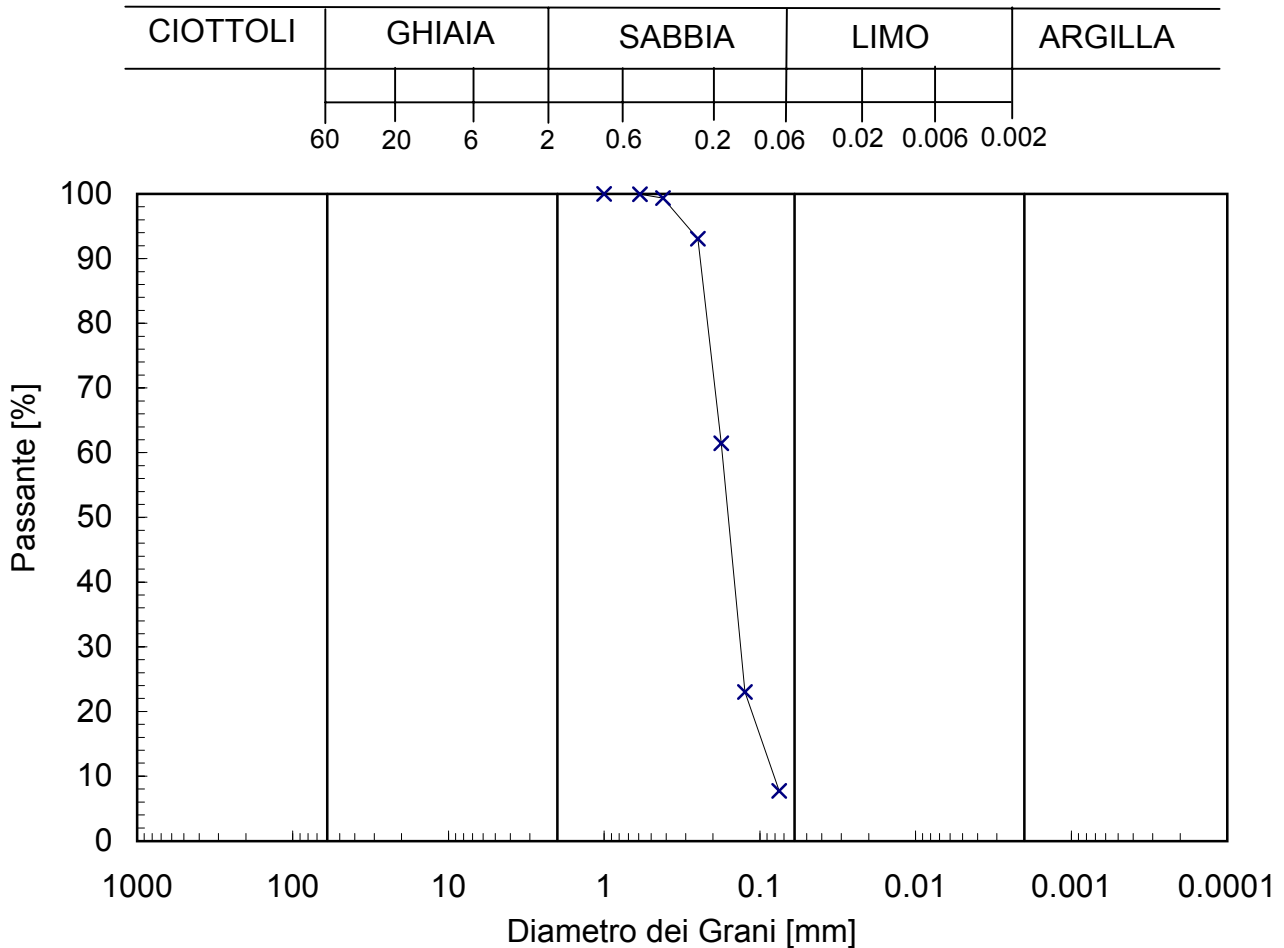

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D <sub>60</sub>	D <sub>50</sub>	D <sub>10</sub>
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	33.90	34.00	500.03	VIA UMIDA	8	-	-	99	1*	0*	1.7.E-01	1.6.E-01	8.1.E-02

NOTE:

Non si esegue l'aerometria poiché il peso secco del passante al vaglio 200 ASTM (0.075mm) è inferiore al 10 % del peso secco totale.